Schnitt A-A

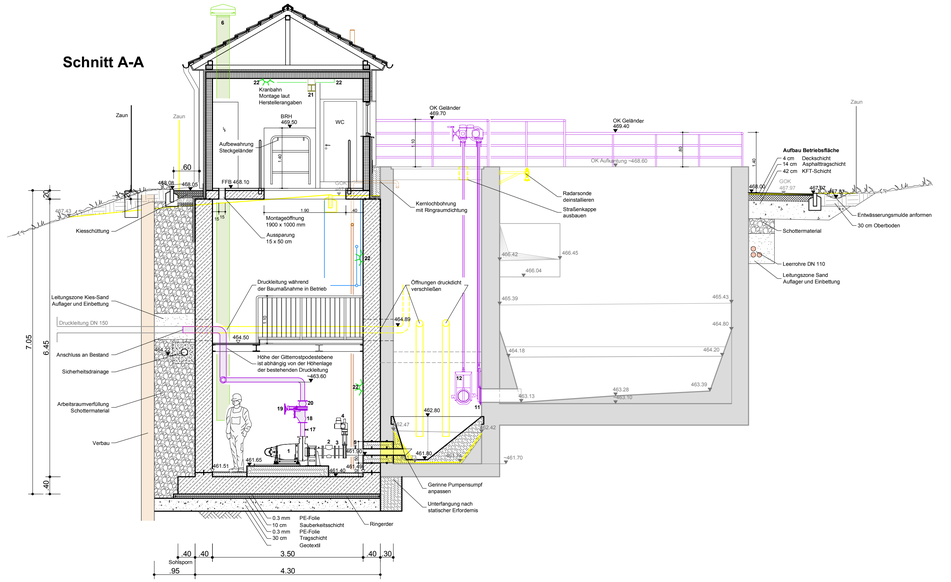

Schnitt B-B

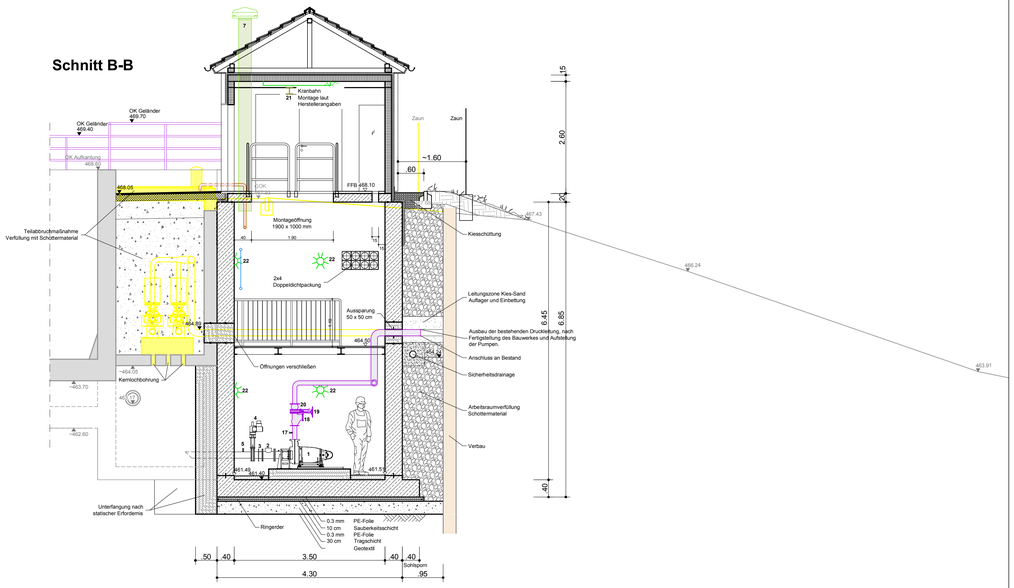

Schnitt C-C

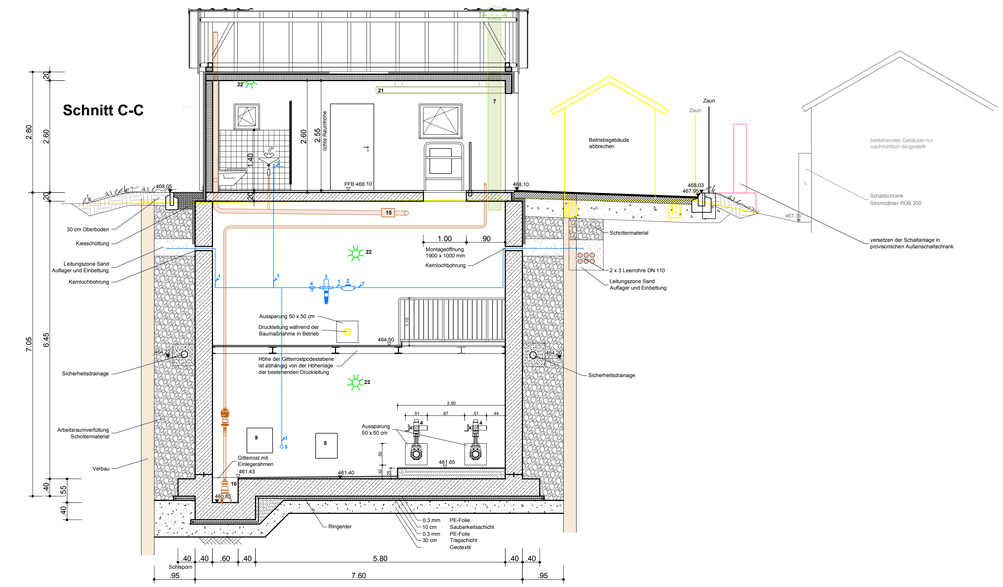

Schnitt D-D

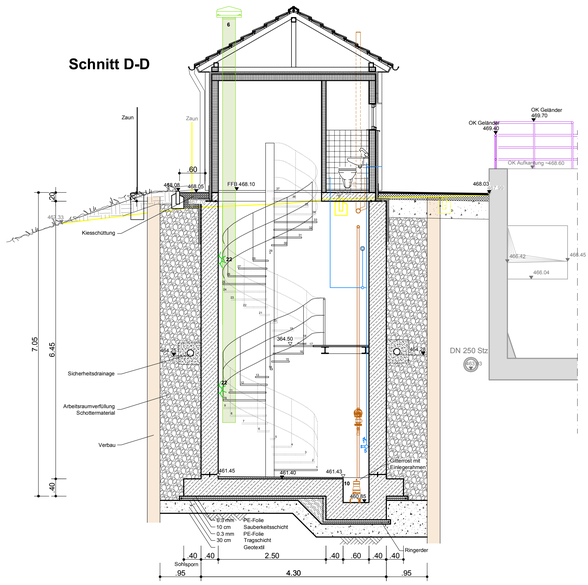

Legende:

	Bestand	Planung	Abbruch
Bauwerk, Kanäle			
Verbau			
Lüftung			
Entwässerung			
neue Ausrüstung im Bestand			
Ringerder			
Frischwasser			
Strom / Elektroinstallationen			

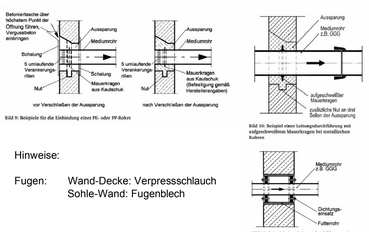

Bild 9: Beispiele für die Einbindung eines PE- oder PP-Rohres

Bild 10: Beispiel einer Leitungsdurchführung mit aufgeschweißtem Mauerkragen bei zusätzlichen Rohren

Bild 11: Beispiel einer Leitungsdurchführung mit Ringraum-Doppeldichtung

Hinweise:

Fugen: Wand-Decke: Verpressschlauch
Sohle-Wand: Fugenblech

Ausstattung

1	Abwasserpumpe	17	Spülanschluss mit Kugelhahn
2	Revisionsöffnung	18	Rückschlagklappe
3	Ausbaustück	19	Handschieber
4	Schieber mit E-Antrieb DN 150	20	Kompensator
5	Spülanschluss	21	Kranbahn
6	Ablufkamin DN 300 mit Rohrventilator	22	Beleuchtung
7	Zulufkamin DN 300 mit Rohrventilator		
8	Heizung		
9	Lufentfeuchter		
10	Pumpensumpf 60x60x60 cm Kellerentwässerungspumpe (KEW) mit Rückschlaglappe und Absperrschieber		
11	Schieber mit E-Antrieb DN 350		
12	Schieber mit E-Antrieb DN 250		
13	Einstecköhlse für Sicherungsgalgen		
14	Drucksonde		
15	Rückschlagklappe Entwässerungsleitung (WC)		
16	Radarsonde		

Ausstattung Wasserleitung

1	Absperrschieber
2	Wasserzähler
3	Rückspülfilter
4	Rohrtrenner
5	c-Anschluss

Änd.	Datum	gez.	gepr.	Bemerkungen
C				
B				
A				

Bauherr

Stadtentwässerung Schorndorf

Stadtentwässerung Schorndorf
Johann-Philipp-Palm-Straße 10
73614 Schorndorf

anerkannt

Ingenieurbüro

InfraConsult
GESELLSCHAFT FÜR INFRASTRUKTURPLANUNG MBH
SCHMIDENSTRASSE 1
70499 STUTTGART
TELEFON: 0711 892287-0
TELEFAX: 0711 892287-9
EMAIL: info@infraconsult.de
INTERNET: www.infraconsult.de

geprüft

Vorhaben

Sanierung Regenüberlaufbecken 200
Oberberken

Planinhalt

Schnitte

Leistungsphase			
Entwurfs- und Genehmigungsplanung		Ort: Stuttgart Datum: 27.09.2018 gez.: Kou	
Format	Maßstab	Projektnummer	Zeichnungsnummer / Index
1189x594	1 / 50	17.296	05

05_Schnitte.dwg